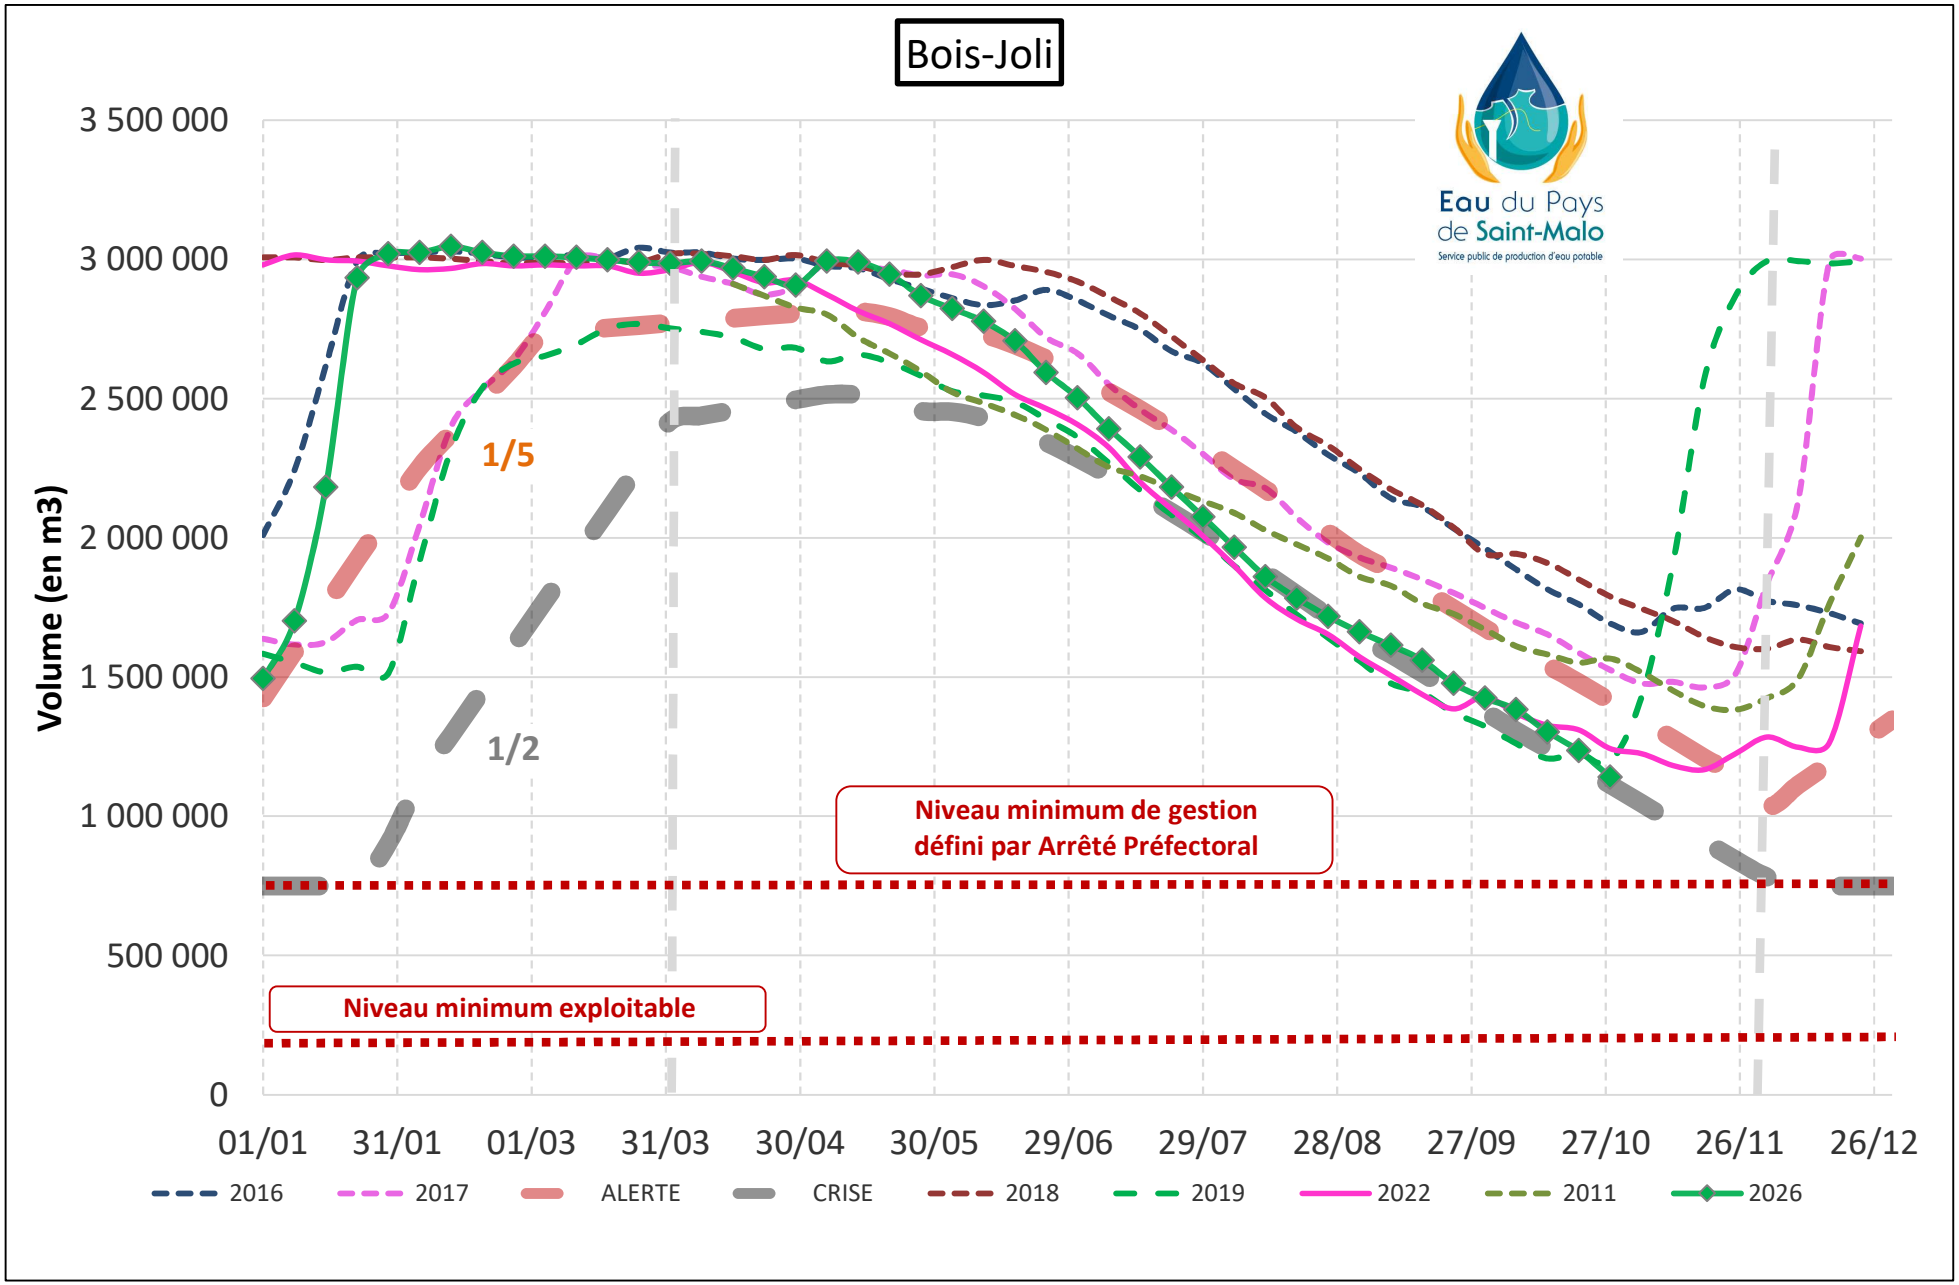
Bois-Joli
Eau du Pays de Saint-Malo
Service public de production d'eau potable
Volume (en m3)
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1/5
1/2
Niveau minimum de gestion défini par Arrêté Préfectoral
Niveau minimum exploitable
01/01
31/01
01/03
31/03
30/04
30/05
29/06
29/07
28/08
27/09
27/10
26/11
26/12
2016
2017
ALERTE
CRISE
2018
2019
2022
2011
2026